

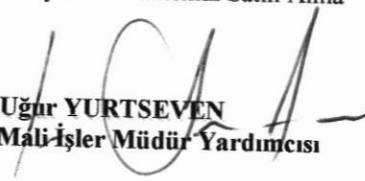
T.C.
ŞANLIURFA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yöneticiliği

SAYI : 150
KONU: Teklif Mektubu

TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d Maddesine esas ve hükümlerine göre satın alınacaktır. **KDV Hariç** toplam fiyatın hastanemiz Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

E-mail : seahsatinalma@gmail.com
Telefon : 0(414) 317 26 24/26/31/32/35/37/41
Fax : 0(414) 317 26 30


Uğur YURTSEVEN
İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı

S.No	Adı	Miktarı	Birimi	UBB Kodu	Birim Fiyatı	Toplam
1	ÇİFT TARAFLI ALÇIPAN DUVAR YAPIM İŞİ (314*300)	9,42	METREKARE			
2	KROM TEZGAH YAPIM İŞİ	2	ADET			
GENEL TOPLAM						

Teklif Veren Firmanın					
Adı	:		Firma Yetkilisi	:	
Adresi	:				
Telefon	:		Kaşe ve İmza	:	
Fax	:				
E-Mail	:				

***** UBB Kodu ile birlikte gönderilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.**
*****Ödeme kapsamında olmayan (SUT Kodu kaydı olmayan) ürünlerin kabulü depomuzca yapılmayacaktır.**

Hastane Adresi : Yenice Mah. Yenice Yolu No:1 EYYÜBİYE / ŞANLIURFA
Topçu Meydanı Vergi Dairesi : 7990402358
Not : Mal alımlarında teklif edilen ürünlerin numunesi teklif geçerlilik tarihine kadar Hastanemiz Satın Alma Birimine gönderilecek olup, gönderilmediği takdirde firma teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.

TEKNİK ŞARTNAME

ALÇIPAN BÖLME DUVAR

Ağırlık : 9 - 9.5 kg/m
Kalınlık : 12.5 mm
Isı Yalıtımı : 0,20 W/mK
Yangına Dayanım : 28 dk
TSE Belgeli olacaktır.

Alçı duvar levhaları ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (tek profil-60cm aks aralığı) her 50 cm de bir birbirine bağlanarak bölme duvarının her iki yüzünde (12,5mm+12,5mm) tek kat alçı duvar levhası ile kapatması.

Alçıpan bölmelerin montajında yapımında kullanılacak profiller TSE standartlarına uygun et kalınlığı en az 0.50 mm, korozyona dayanıklı olmalı, bölme duvar yapımında kurulan metal konstrüksiyonun taşıyıcı elemanları metal konstrüksiyonda taşıyıcı görevi gören duvar C profilleri standartlarına uygun olacaktır.

Alçıpan birleşim yerleri fileli derz bandı ile kuvvetlendirilecek ve üzerine saten alçı çekilerek saten alçı üzerine akrilik sert astar vurulduktan sonra yüzey boyanacaktır.

Alçıpan yapılacak yerlerde yer döşemesi renginde süpürgelik yapılacaktır.

AÇLIPAN ÜZERİ SATEN ÇEKİLMESİ

Su / Alçı Oranı	% 54
Basınç Mukavemeti	2,5 N/mm ²
Eğilme Mukavemeti	1,4 N/mm ²
Kullanım (İşlenme) Süresi	60 dakika
Donma Sonu	150 dakika*
İncelik	0,2 mm Elek üzeri % 0,0

Kaplanacak yüzeylerin; temizlendikten sonra hazırlanan saten alçı harcının çelik mala ile düzgün ve pürüzsüz bir yüzey elde edilinceye kadar çekilmesi, gerektiğinde zımparalanması, tozlardan temizlenmesi boyaya hazır hale getirilmesi

Sadullah AYAN
Elktrik Mühendisi

Uzm. Dr. Ayşe EMZ YETİM AKMAN
Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı
Diy. No: Cİ-972
Dip. Tescil No: 142359

ANTİBAKTERİEL BOYA

İpek mat iç cephe boyası

Küf ve mantar oluşumuna karşı dirençli

Alev yayılımını engelleme

Çatlak köprüleme

Silinebilir ve yıkanabilir

Antibakteriel olacak

TSE belgeli olacak

Renk seçimi hastane idaresi belirleyecektir.

Küf, mantar, bakteri oluşmuş yüzeyler zımparalanmadan önce, 0,100 kg akrilik esaslı su bazlı antibakteriyel solüsyon ile temizlenmesi, zımpara yapıldıktan sonra, 0,120 kg akrilik esaslı su bazlı antibakteriyel astar uygulanması, daha sonra istenilen renkte 0,100 kg 1. kat, 0,100 kg 2.kat akrilik esaslı su bazlı mat antibakteriyel boya yapılması.

AHŞAP KAPI

- kapı 90×211 ölçülerinde ahşap görünümlü pvc kapı takılacak.

PENCERE

- pencere ölçüleri 100*130 cm ebatlarında olacaktır.
- Pencere çerçevesi aldoks (alüminyum) malzemeden imal edilmiş olacaktır.
- Çerçeve et kalınlığı 1,5 mm olacaktır.

Sadullah AYAN
Elektrikçi


Uzm. Dr. Aytepe Filiz YETİM AKMAN
Sivil Havacılık Eğitimi ve Uçuş Teorisi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları
Dip. Tescil No: 142359

KROM TEZGAH

- Paslanmaz krom malzemeden imal edilmiş olacaktır.
- Tezgah ölçüleri bir adet 60*250/70 cm (ayaklarla beraber 70 cm), bir adet 80*80*75(75cm yüksekliğinde olacak) olacaktır.
- Paslanmaz Krom ayakları olacaktır.
- Dış yüzeyleri satine edilmiş olacak ve herhangi bir kesme veya takılmaya mahal bırakmayacaktır.
- Hijyene yardımcı maksatlı, yuvarlatılmış köşeler ergonomik dizayn ve şık görünümlü olmalıdır.
- Montaj yapılırken tezgah sabit duruma getirilecektir.
- Tezgahın 3 tarafı kapalı olacak. Ön kısım tek kat raflı olacaktır.
- Tezgahın ayakları geniş ve vakumlu kaymayı önleyecek malzemeden olup yer döşemesi olan fayans malzemeye zarar vermeyecektir.


Sadullah AYAN
Elektrik Mühendisi


Gani AKI
Mühür


Ercan Toprak