



T.C. Sağlık Bakanlığı

T.C.
MALATYA VALİLİĞİ
MALATYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Malatya Şehit Mehmet Kılıncı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi

SAYI : 11085252.321-01/-469
KONU : Yaklaşık Maliyet Belirleme

21/11/2018

.....

Hastanemizin Satınalma birimince alımı yapılacak olan Hizmetin alımına esas olmak üzere, aşağıda cinsi ve miktarı yazılan Hizmet kaleminin **KDV hariç** fiyatların kurumumuza bildirilmesi hususunda;

Gereğini arz/rica ederim.

SN	Malzemenin Cinsi	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Fiyatı
1	Otomatik Kapıların bakımı	10	Adet		

Dt. Fuat DEMİRTAŞ
Başhekim

Ek : 1 Adet Teknik Şartname (2 Sayfa)

Adres : İnönü Cad.TCDD Ambar Yolu Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Arkası Yeşilyurt/MALATYA
Tel : 0422 221 01 34 Dahili :1136
Faks :0422 221 17 90
e-posta :malatyaadsm.stnln@saglik.gov.tr

Bilgi için: Abdulrezzak AKÇA
Unvan: İdari Memur

 MALATYA SEHİT MEHMET KILINC AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ	TEKNİK ŞARTNAME FORMU			
DOKÜMAN NO KY.FR.07	YAYIN TARİHİ 02.11.2018	REVİZYON NO 00	REVİZYON TARİHİ 00	SAYFA NO 1/1

İSTEM NO: 1308

MALZEME /CİHAZ ADI:Otomatik Kapıların Bakımı

İSTEYEN BİRİM/HASTANE:Teknik Servis Birimi


İSTENEN ÖZELLİKLER:

OTOMATİK FOTOSELLİ KAPI BAKIM VE ONARIMI (10 Adet Kapı)

İşin Niteliği ve Tanımlar

Bu şartname aşağıdaki tabloda özellikleri belirtilen 10 adet çift kanatlı otomatik kapının yedek parça hariç bakım malzemesi dâhil periyodik bakım-onarım hizmetinin sözleşme süresince ve günün 24 saat (cumartesi, Pazar ve tüm resmi tatiller dâhil olmak üzere) hastane hizmetlerini aksatmayacak şekilde yapılması işi.

Fotoselli Kapı Özellikleri (Teknik özellikler ve kapı parametreleri)	
Açılma hızı	10-50 cm/sn.
Kapanma hızı	10-40 cm/sn.
Açık kalma süresi	0-30 sn.
Çalışma sıklığı	Sürekli çalışma
Gövde profili	Alüminyum ekstrüzyon
Maksimum açılış hızı kanat	0,5 m/s (tek kanat) - 1 m/s (çift kanat)
Maksimum kapanma hızı	Açılış hızının %70' ne ayarlanmıştır.
Yaklaşma hızı	0,1 m/s
Elektronik kontrol ünitesi	Mantıksal mikroprosesör
Kendini ayarlama özelliği	Maksimum açılma/kapanma limitleri, engel algılama

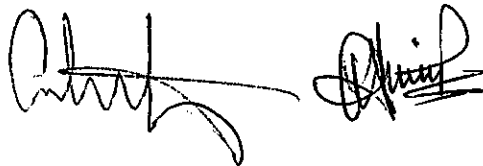

 MALATYA SAĞLIK BAKANLIĞI MALATYA SAĞLIK BAKANLIĞI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ	TEKNİK ŞARTNAME FORMU			
DOKÜMAN NO KY.FR.07	YAYIN TARİHİ 02.11.2018	REVİZYON NO 00	REVİZYON TARİHİ 00	SAYFA NO 1 / 1


Genel Bakım:

3 aylık Periyodik Bakımlarda otomatik kapılar için aşağıdaki işlemler yapılacaktır,

- 1-Genel temizliği yapılacaktır.
- 2-Bütün bağlantılar kontrol edilecektir.
- 3-Elektronik kartlar kontrol edilecektir.
- 4-Kayış ayarları yapılacaktır.
- 5-Besleme kaynakları kontrol edilecektir.
- 6-Kumanda kontrol elemanlarının temizlik ve bakımları yapılacaktır.
- 7-Kapının açılıp kapanırken otomatik olarak programlanmış süre kadar açılıp kapanması kontrol edilecek ve bu süre ilgili bakım formuna yazılacaktır.
- 8-Firmanın raporuna istinaden kurum onayı veya kurumun temin ettiği parçaları değiştirecektir.

Bu Teknik Şartname 2 (iki) sayfadan ibaret olup 07/11/2018 tarihinde komisyonumuzca imza altına alınmıştır.

Muzaffer SERENKİLİ
Mak. Teknisyeni



Doğan İNAL
Tek.



Hüseyin BOZKURT
Elk. Teknisyeni

